
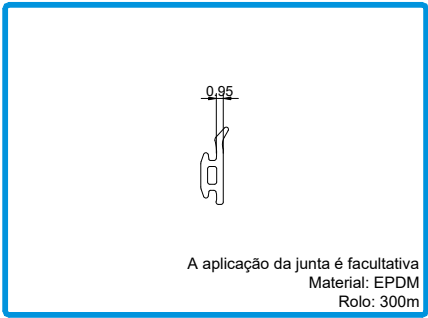



Aplicação da junta de estanquidade 2412 no sistema LT

Sistema LT

S

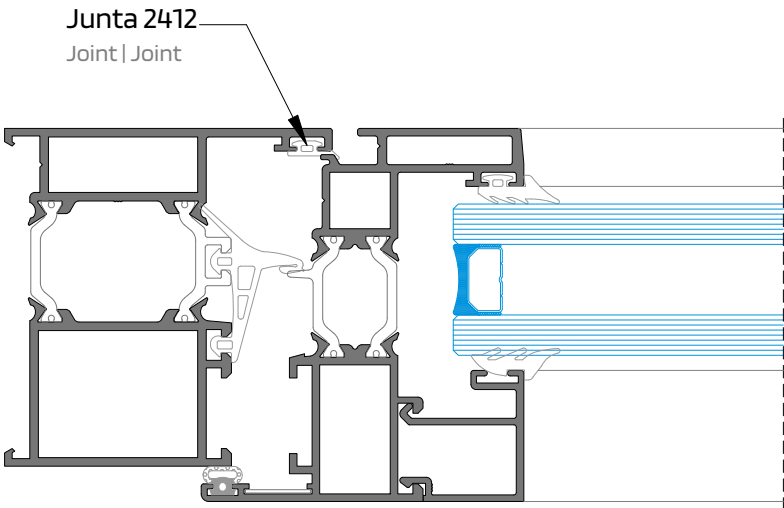

208184 JUNTA DE ESTANQUIDADE 2412

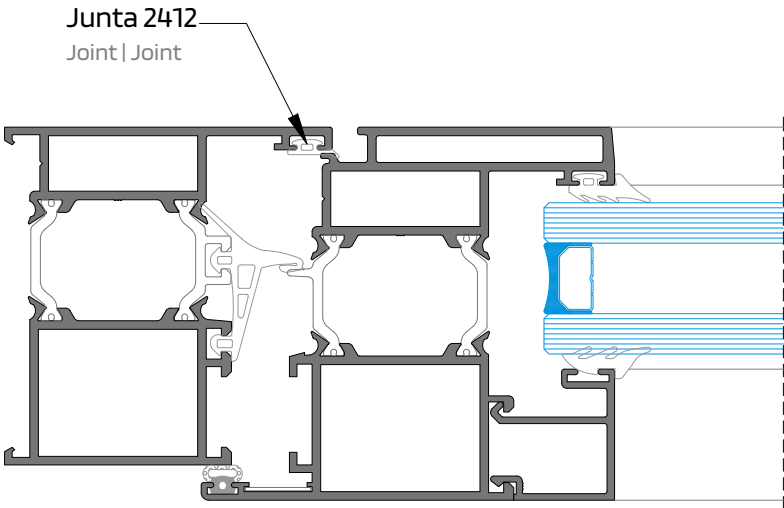

É aconselhada a utilização da junta de esquanquidade 2412 de acordo com o ensaio CXL 027/25 [PT].
The use of gasket 2412 is recommended, in accordance with test CXL 028/25 [EN].
Il est recommandé d'utiliser le joint d'étanchéité 2412 conformément à l'essai CXL 029/25 [FR].

DESEMPENHO DO SISTEMA SYSTEM PERFORMANCE PERFORMANCE DU SYSTÈME	
Permeabilidade ao AR AIR Permeability Perméabilité à l'AIR	4
Estanquidade à ÁGUA WATER Tightness Étanchéité à l'EAU	E1950
Resistência ao VENTO WIND-Resistance Résistance au VENT	C5